

会 員 各 位

(一社) 石川県エルピーガス協会

容器流出防止措置に対応するための  
「洪水浸水想定区域シール」の販売について

会員各位におかれては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

令和3年6月22日に経済産業省より、液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用（例示基準）の一部改正について、「充てん容器の流出防止措置」の通知がありました。

当協会では、昨年実施した地域保安講習会において、消費者宅からの容器流出防止を講習テーマとしたところです。

容器流出防止につきましては、全国LPガス協会でも「容器流出防止措置に対するQ&A（別添）」を作成しており、「容器交換時供給設備点検への配慮として、配送員が現場で対象区域かどうか判断可能とするためにメーター等にシールを貼付する等、事前に対応する必要がある。」とされています。

当協会では、会員販売店の容器流出防止措置を円滑に進めるため、下記のとおり「洪水浸水想定区域シール」を販売しますので、購入を希望される会員は別紙のシール注文書により、3月4日（金）までに当協会までご注文頂きますようお願いいたします。

記

1. シールの仕様等


- (1) 国交省（ハザードマップポータルサイト）の洪水マークを使用
- (2) 紫外線に強いPP張り加工
- (3) 1辺1.5cmの四角形（対象先のメーター正面に貼付を想定）
- (4) 青色

2. 販売価格

1シート（シール100枚）400円（税込）

※注文はシート単位とし、送料は別途負担して頂きます。

(貼付例)

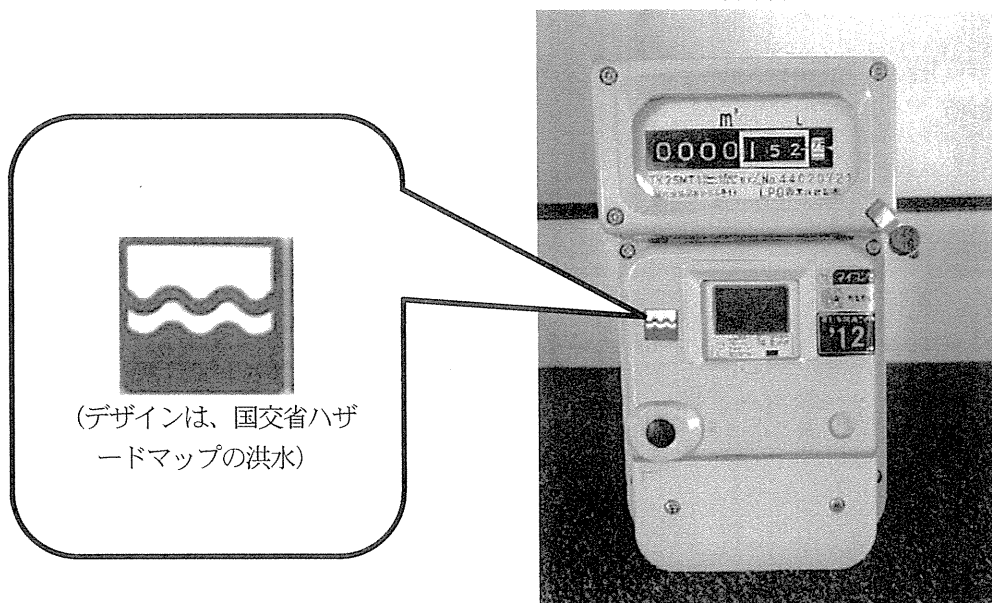

FAX 076-254-0644

(一社) 石川県エルピーガス協会 事務局 宛

### 洪水浸水想定区域におけるシール注文書

平素から当協会の事業に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、明示シールにつきまして、注文受付を致します。

つきましては、注文シート数等をご記入頂き、協会事務局にFAXにてご注文ください。

※締切り/令和4年3月4日(金)

令和 年 月 日

注文数	_____ シート		
※1シート(明示シール100枚)400円(税込)です。 シート単位での注文になります。			
会社名			
住所	〒 _____		
TEL		FAX	
担当者名		部署名	
備考			

※納品先と請求書の宛名が異なる場合は、備考欄に必ずご記入下さい。

※送料は別途ご負担願います。